


Egedal Fjernvarme (Forsyningsområde 1)


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

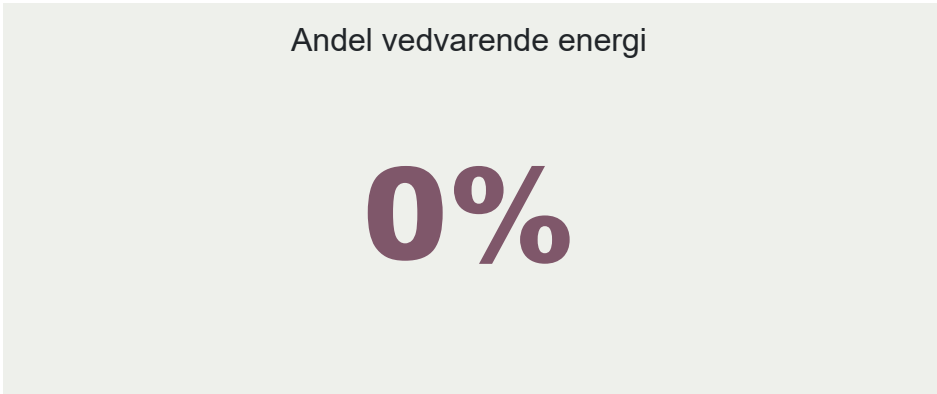

Rangering - CO₂ udledning

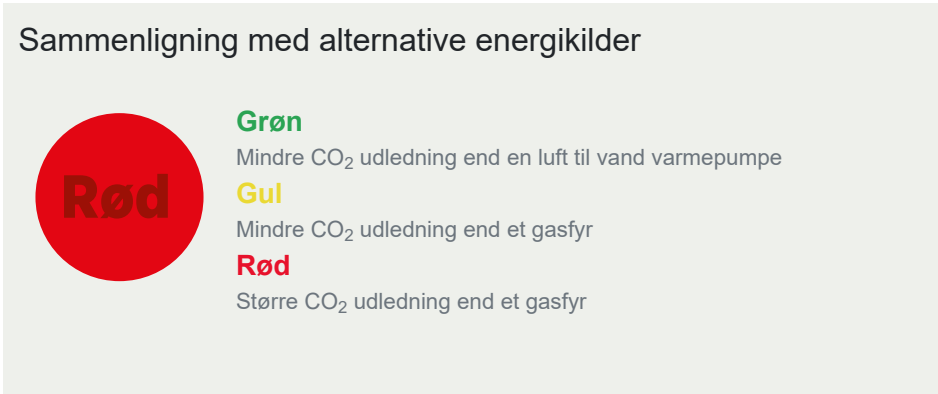

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

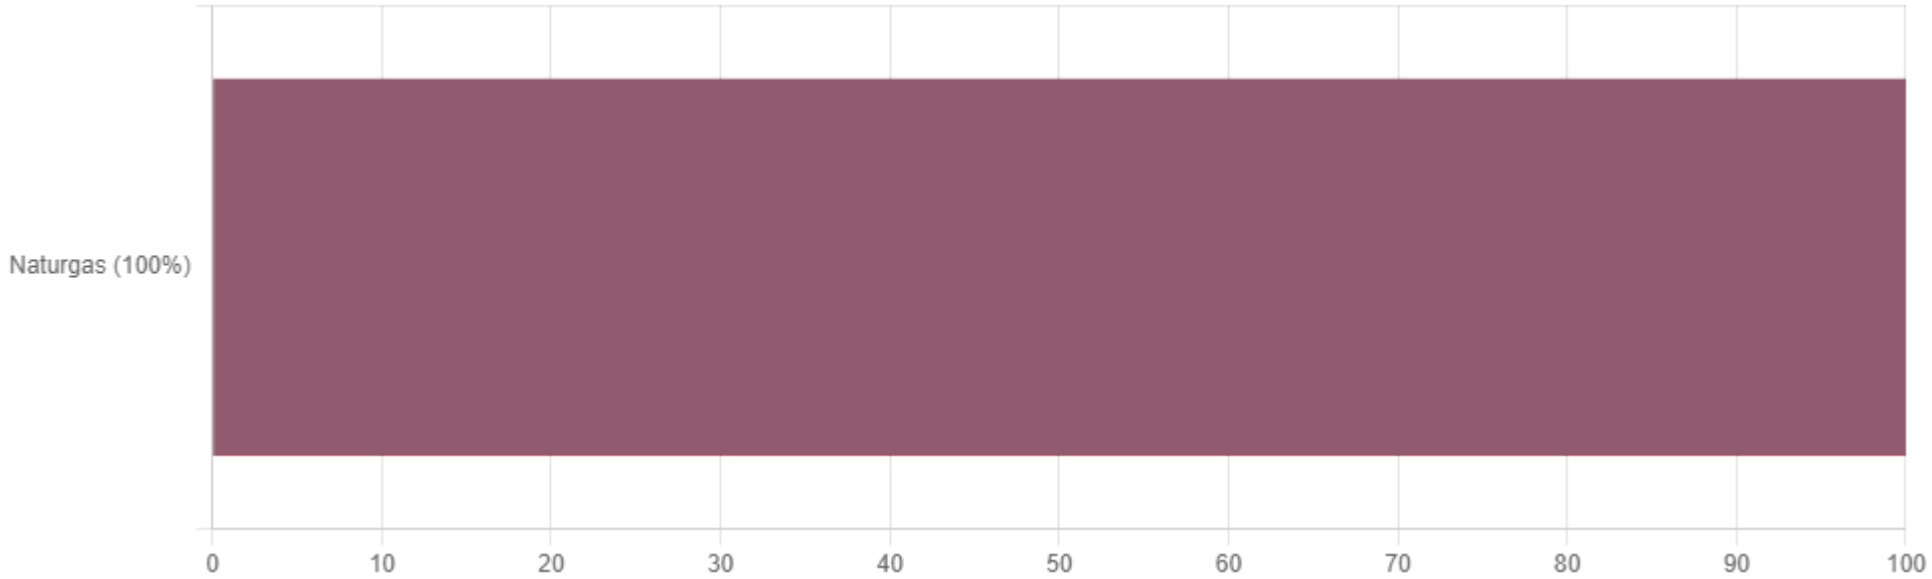

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	61,6	kg/GJ	221,7	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	18,8	g/GJ	67,7	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,1	g/GJ	4,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	62,4	kg/GJ	224,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	0,4	g/GJ	1,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	36,5	g/GJ	131,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	31,3	g/GJ	112,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	5,5	g/GJ	19,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,1	g/GJ	0,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Egedal Fjernvarme A/S
CVR: 35410538
Dam Holme 4B | 3660 Stenløse
+45 30 20 10 19 | adm@egedalfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.