


Egedal Fjernvarme (Forsyningsområde 2)

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 0,97


Vedvarende energi

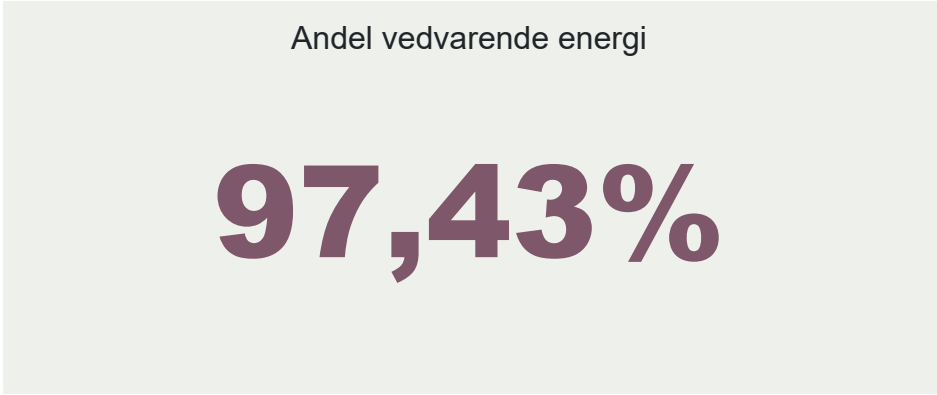

Rangering - CO₂ udledning

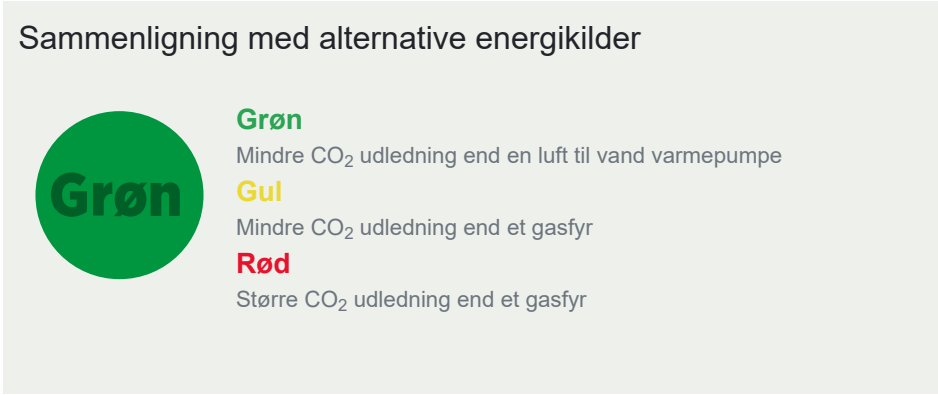

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

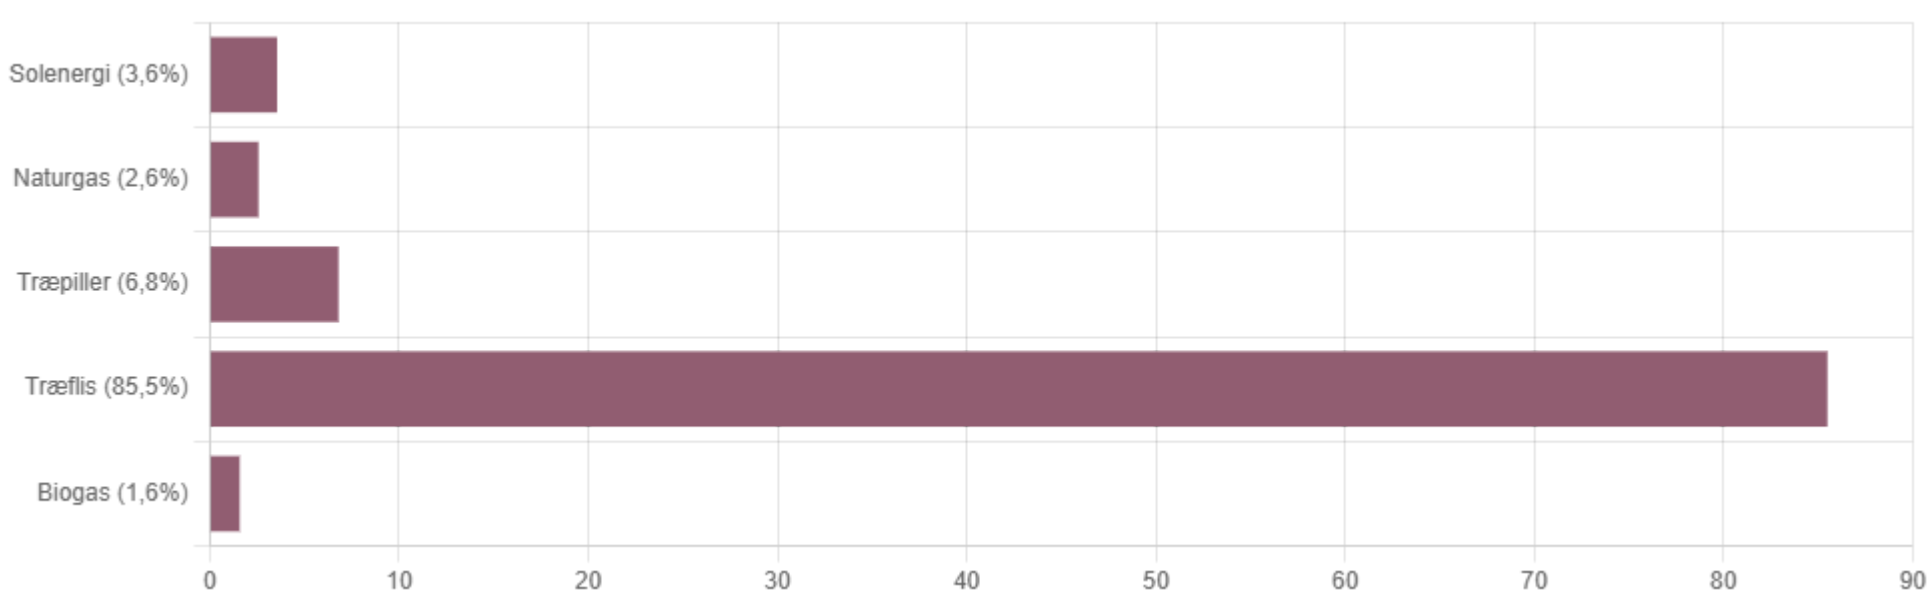

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	1,5	kg/GJ	5,3	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	10,5	g/GJ	37,8	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,7	g/GJ	13,3	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,8	kg/GJ	9,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	10,2	g/GJ	36,7	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	84,9	g/GJ	305,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	223,7	g/GJ	805,3	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	7,0	g/GJ	25,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	17,6	g/GJ	63,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Egedal Fjernvarme A/S
CVR: 35410538
Dam Holme 4B | 3660 Stenløse
+45 30 20 10 19 | adm@egedalfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.